Renvooi

VR	=	verblijfsruimte		bestaande wanden
VKR	=	verkeersruimte		isolatie
GVKR	=	gemeensch. verkeersruimte		kalkzandsteen
BE	=	bergruimte		binnenwanden
BU	=	buitenruimte		beton
BA	=	badruimte		afwerklaag
BR	=	bedrijfsruimte		deur zelfsluitend
(R)	=	rookmelder		
nv	=	natuurlijke ventilatie		
mv	=	mechanische ventilatie		
mk	=	meterkast		
hwa	=	hemelwater afvoer		
—x 60	=	60 minuten brandscheidend		
—x 30	=	30 minuten brandscheidend		

Van toepassing zijnde normen

elektrische installaties	conform NEN 1010
centrale verwarming	conform NEN 3028
ventilatie	conform NEN 1087
trappen	conform NEN 3509
lucht- en contactgeluid	conform NEN 5077
constructieve veiligheid	conform NEN 6702
brandveiligheid	conform NEN 6068
rookmelders	conform NEN 2555

Algemene bepalingen

Appartementen fungeren als brandcompartiment.
Hoofddraagconstructies 90 min. brandwerend m.b.t. bezwijken.
Plafonds en onderkant woningscheidende trappen 60 min. brandwerend.
Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen volgens bouwbesluit.
Wateropname van toegepaste materialen volgens bouwbesluit.
Lucht en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van
scheidingsconstructie volgens bouwbesluit.
Luchttoevoer via natuurlijke ventilatie.
Spuiventilatie: afvoeren van verontreinigde binnenlucht via beweegbare delen
als bedoeld in Bouwbesluit 2003, artikel 3.65 lid 1.
Inbraakwerendheid van bereikbare gevelelementen volgens NEN 5096 klasse 2.
Wering van ratten en muizen volgens bouwbesluit.

Opmerkingen

Maatvoering door de aannemer in het werk te controleren
zie afwerkstaat voor afwerkingen

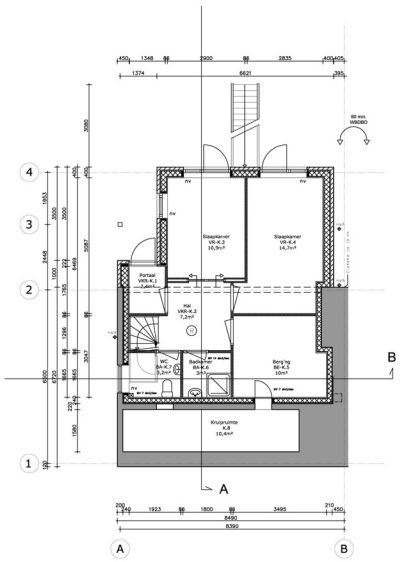

Kelder

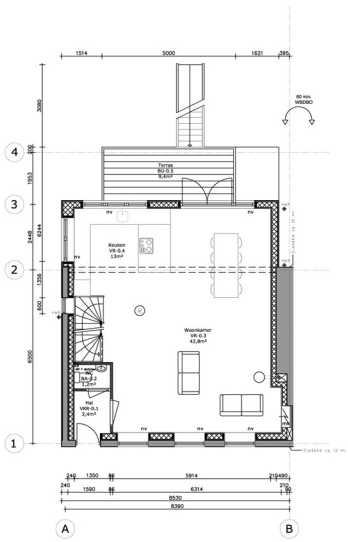

Begane grond

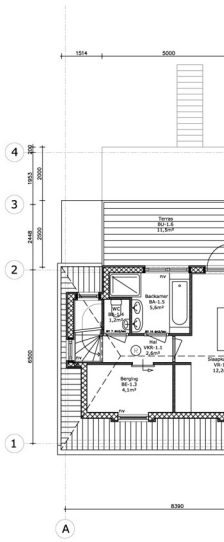

Zolder

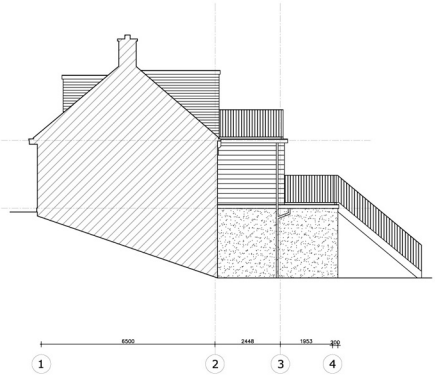

Zuidgevel

Oostgevel

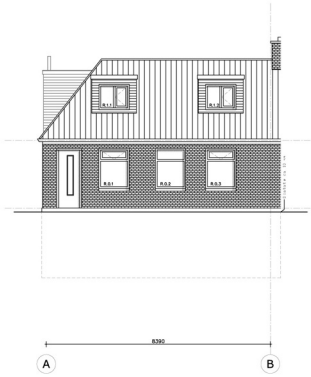

Westgevel

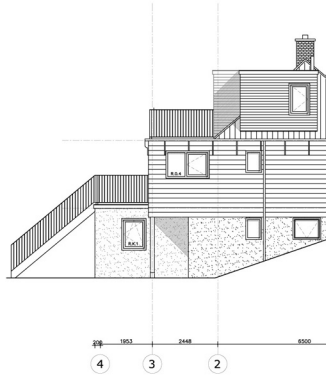

Noordgevel

Schellingwoude straatgevel met buren

Nieuwe straatgevel met buren

A No 323, Kadaster: AR/356 B

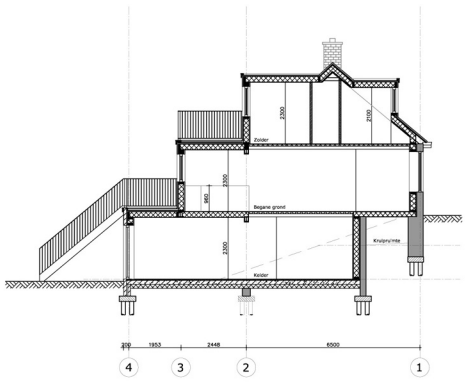

Doorsnede A-A